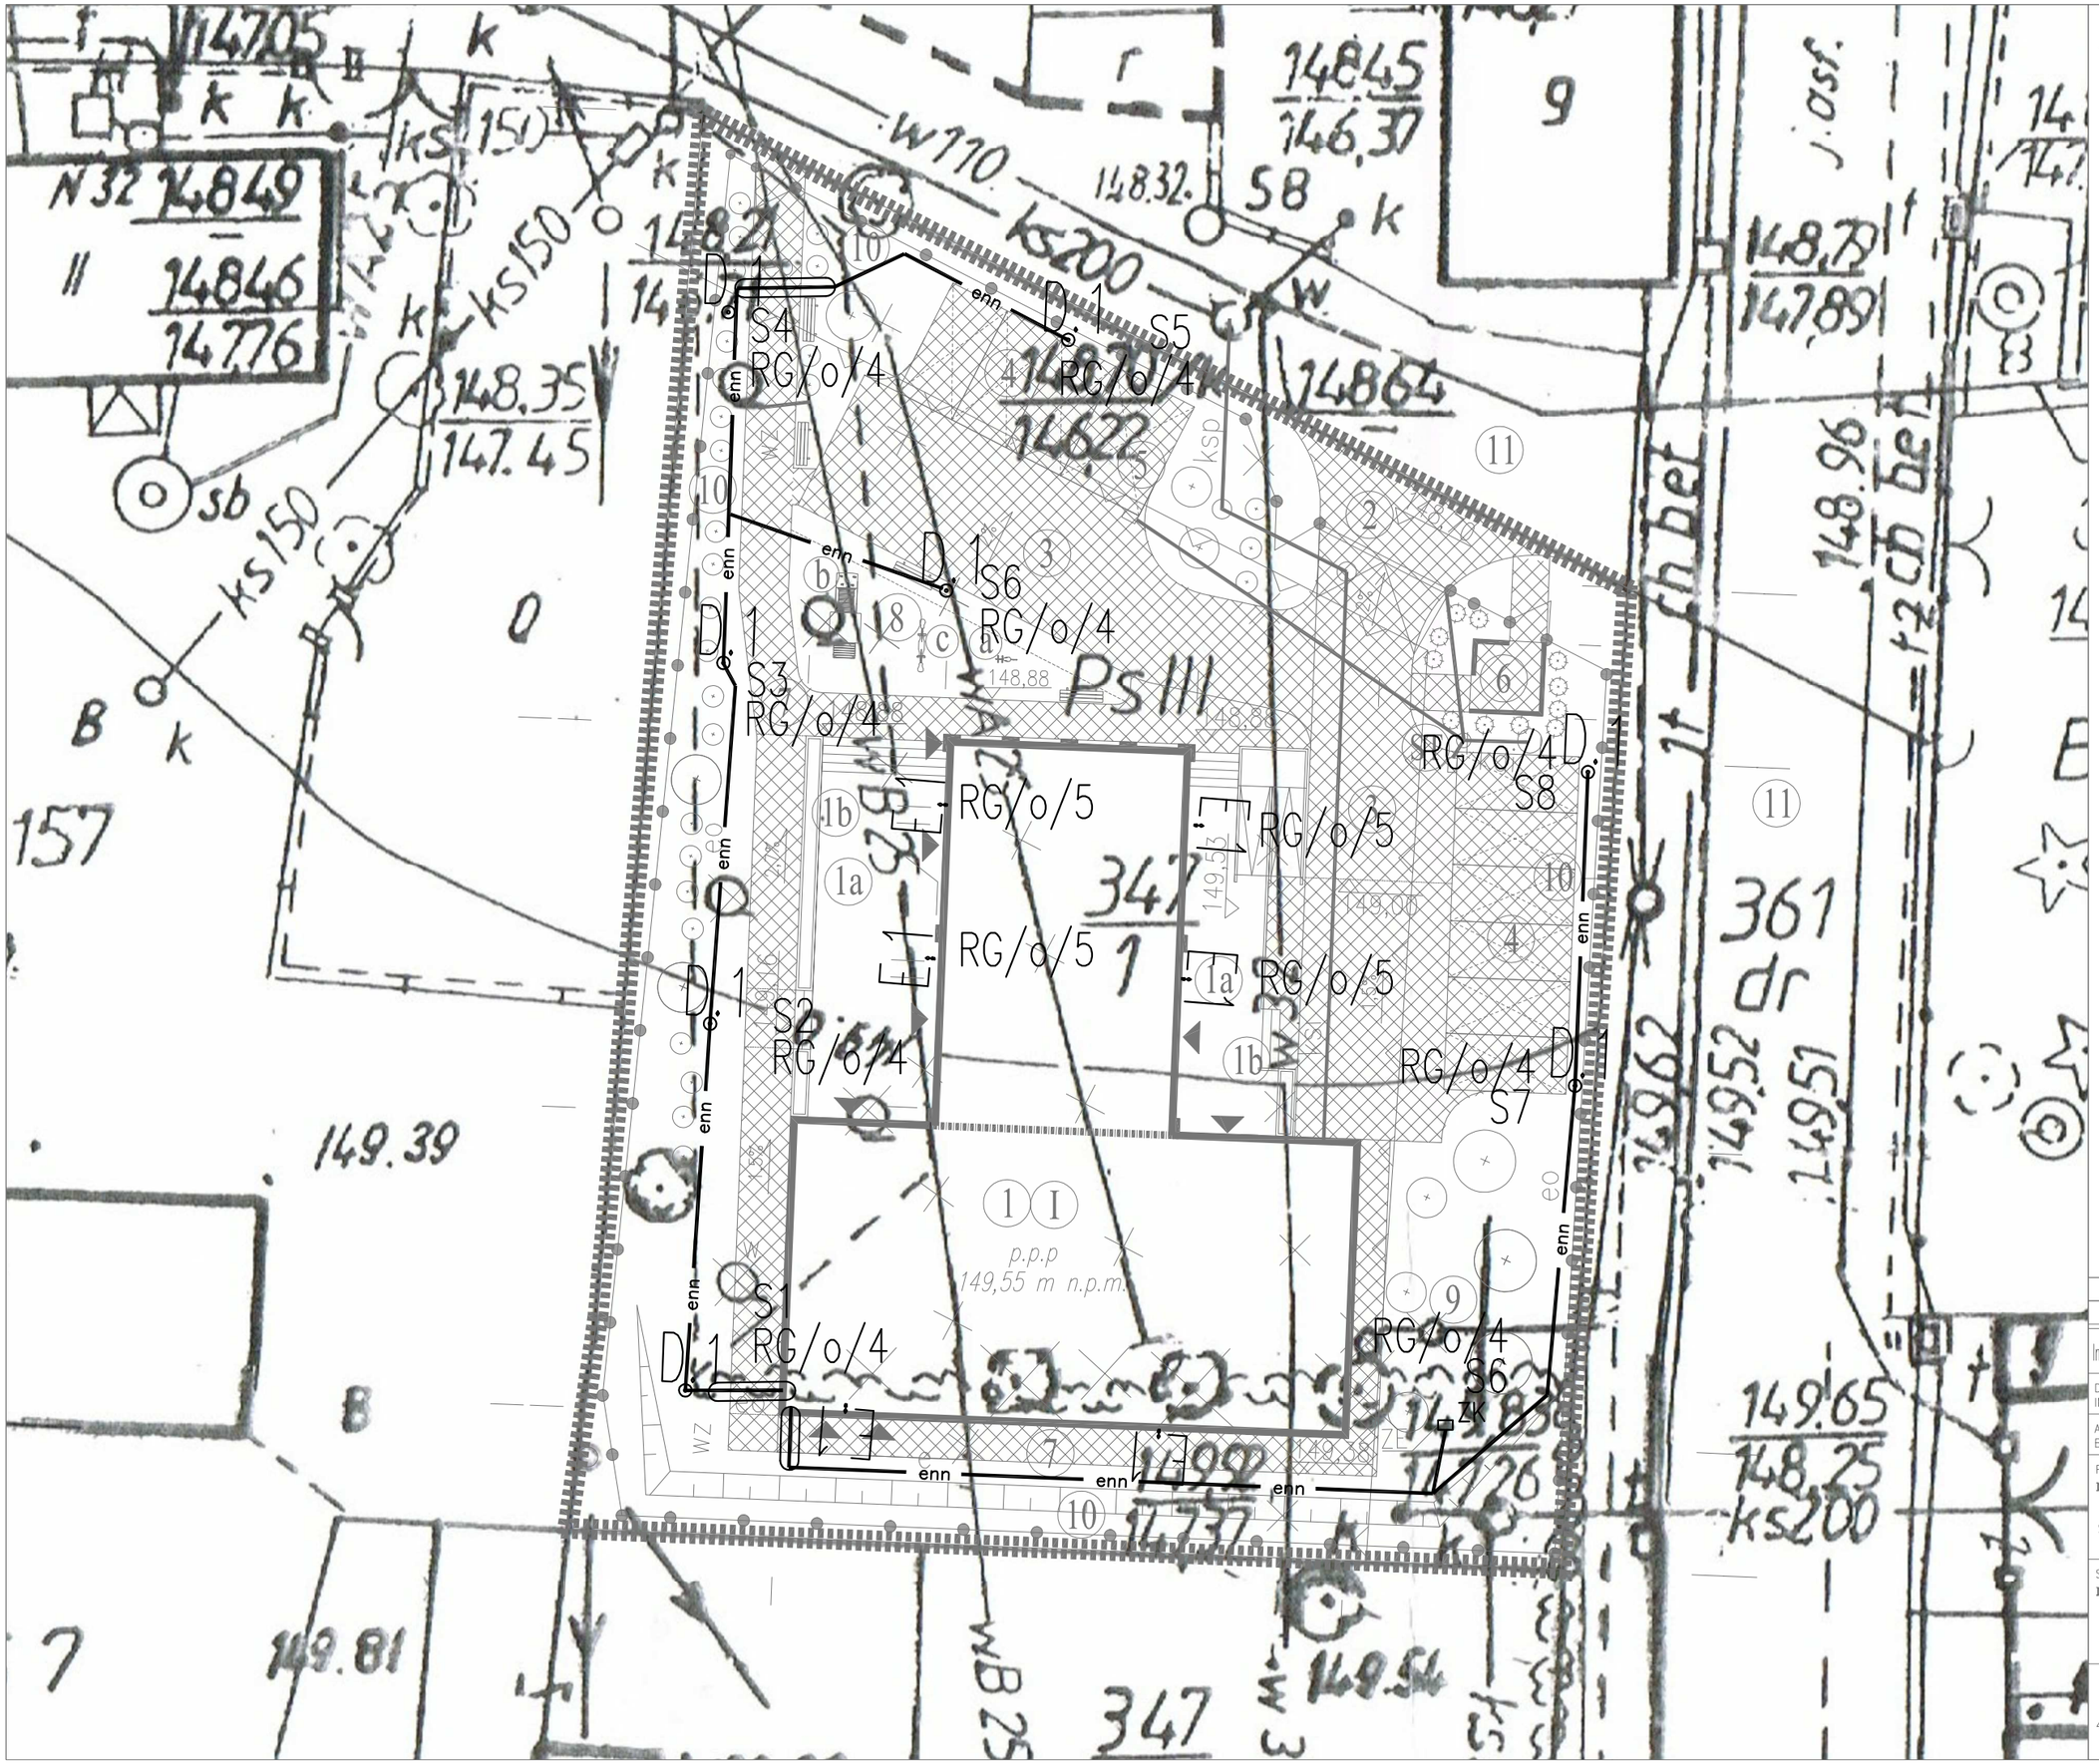

OZNACZENIA:

- ——— – Projektowany kabel elektroenergetyczny 1kV
- ═══ – Rura ochronna
- ▫ – Złącze kablowo-pomiarowe
- D.1 – Oprawa oświetleniowa LED, 31W stup h=4m
- E.1 – Oprawa oświetleniowa LED, 16W montaż na elewacji

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi.
2. Przepust do budynku uszczelnić przed przenikaniem wody i gazu.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOSZYCACH — SKALA 1:250

Instalacje elektryczne zewnętrzne. Plan zagospodarowania terenu. — BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DANE INWESTORA: Gmina Środa Śląska, 55-300 Środa Śląska, Pl. Wolności 5

ADRES BUDOWY: ŚRODA ŚLĄSKA – RAKOSZYCE, ul. Ogrodowa dz. nr 347/1

NR RYSUNKU: IEZ-01

listopad 2015

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Patucha SLK/4699/PWOE/13 — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Skóra 704/94 — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl