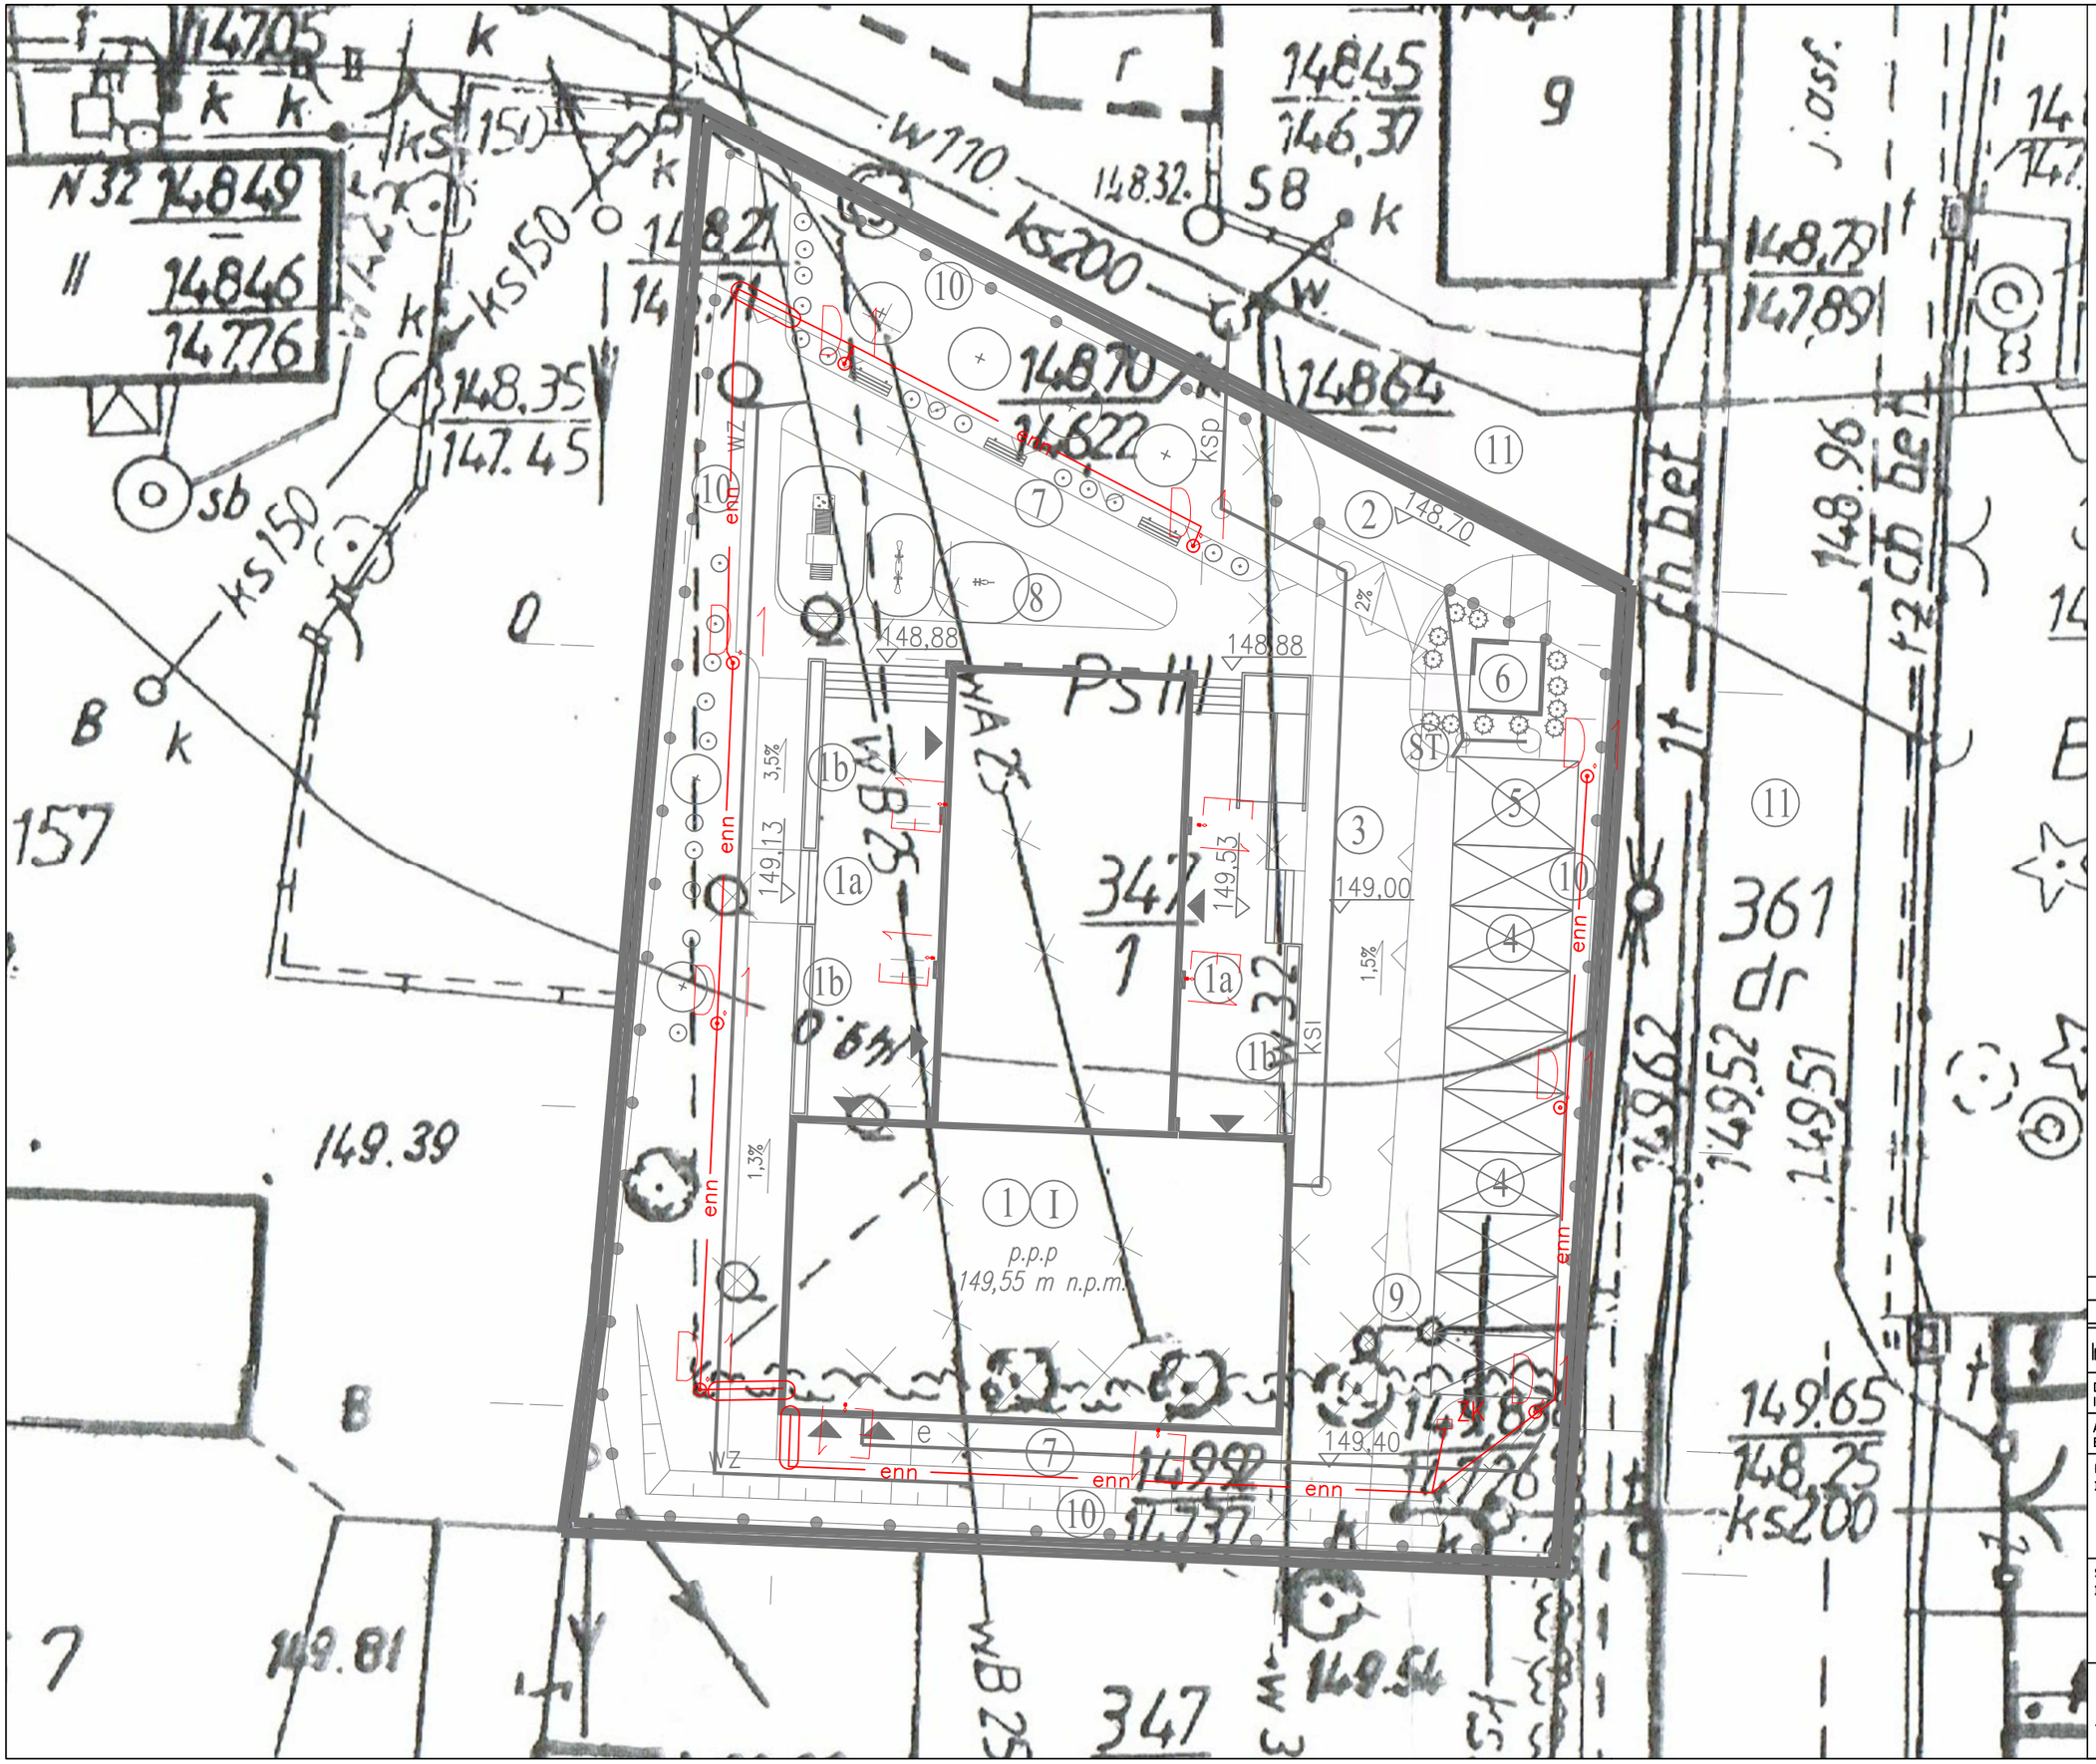

OZNACZENIA:

- Projektowany kabel elektroenergetyczny 1kV
- Rura ochronna
- Złącze kablowo-pomiarowe
- D.1 – Oprawa oświetleniowa LED, 31W stup h=4m
- E.1 – Oprawa oświetleniowa LED, 16W montaż na elewacji

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi.
2. Przepust do budynku uszczelnić przed przenikaniem wody i gazu.

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOSZYCACH

SKALA 1:250

Instalacje elektryczne zewnętrzne. Plan zagospodarowania terenu.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

DANE INWESTORA: **Gmina Środa Śląska** 55-300 Środa Śląska, Pl. Wolności 5

NR RYSUNKU: **IEZ-01**

ADRES BUDOWY: **ŚRODA ŚLĄSKA – RAKOSZYCE, ul. Ogrodowa dz. nr 347/1**

styczeń 2015

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. Maciej Patucha** SLK/4699/PWOE/13 — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: **mgr inż. Piotr Skóra** 704/94 — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl