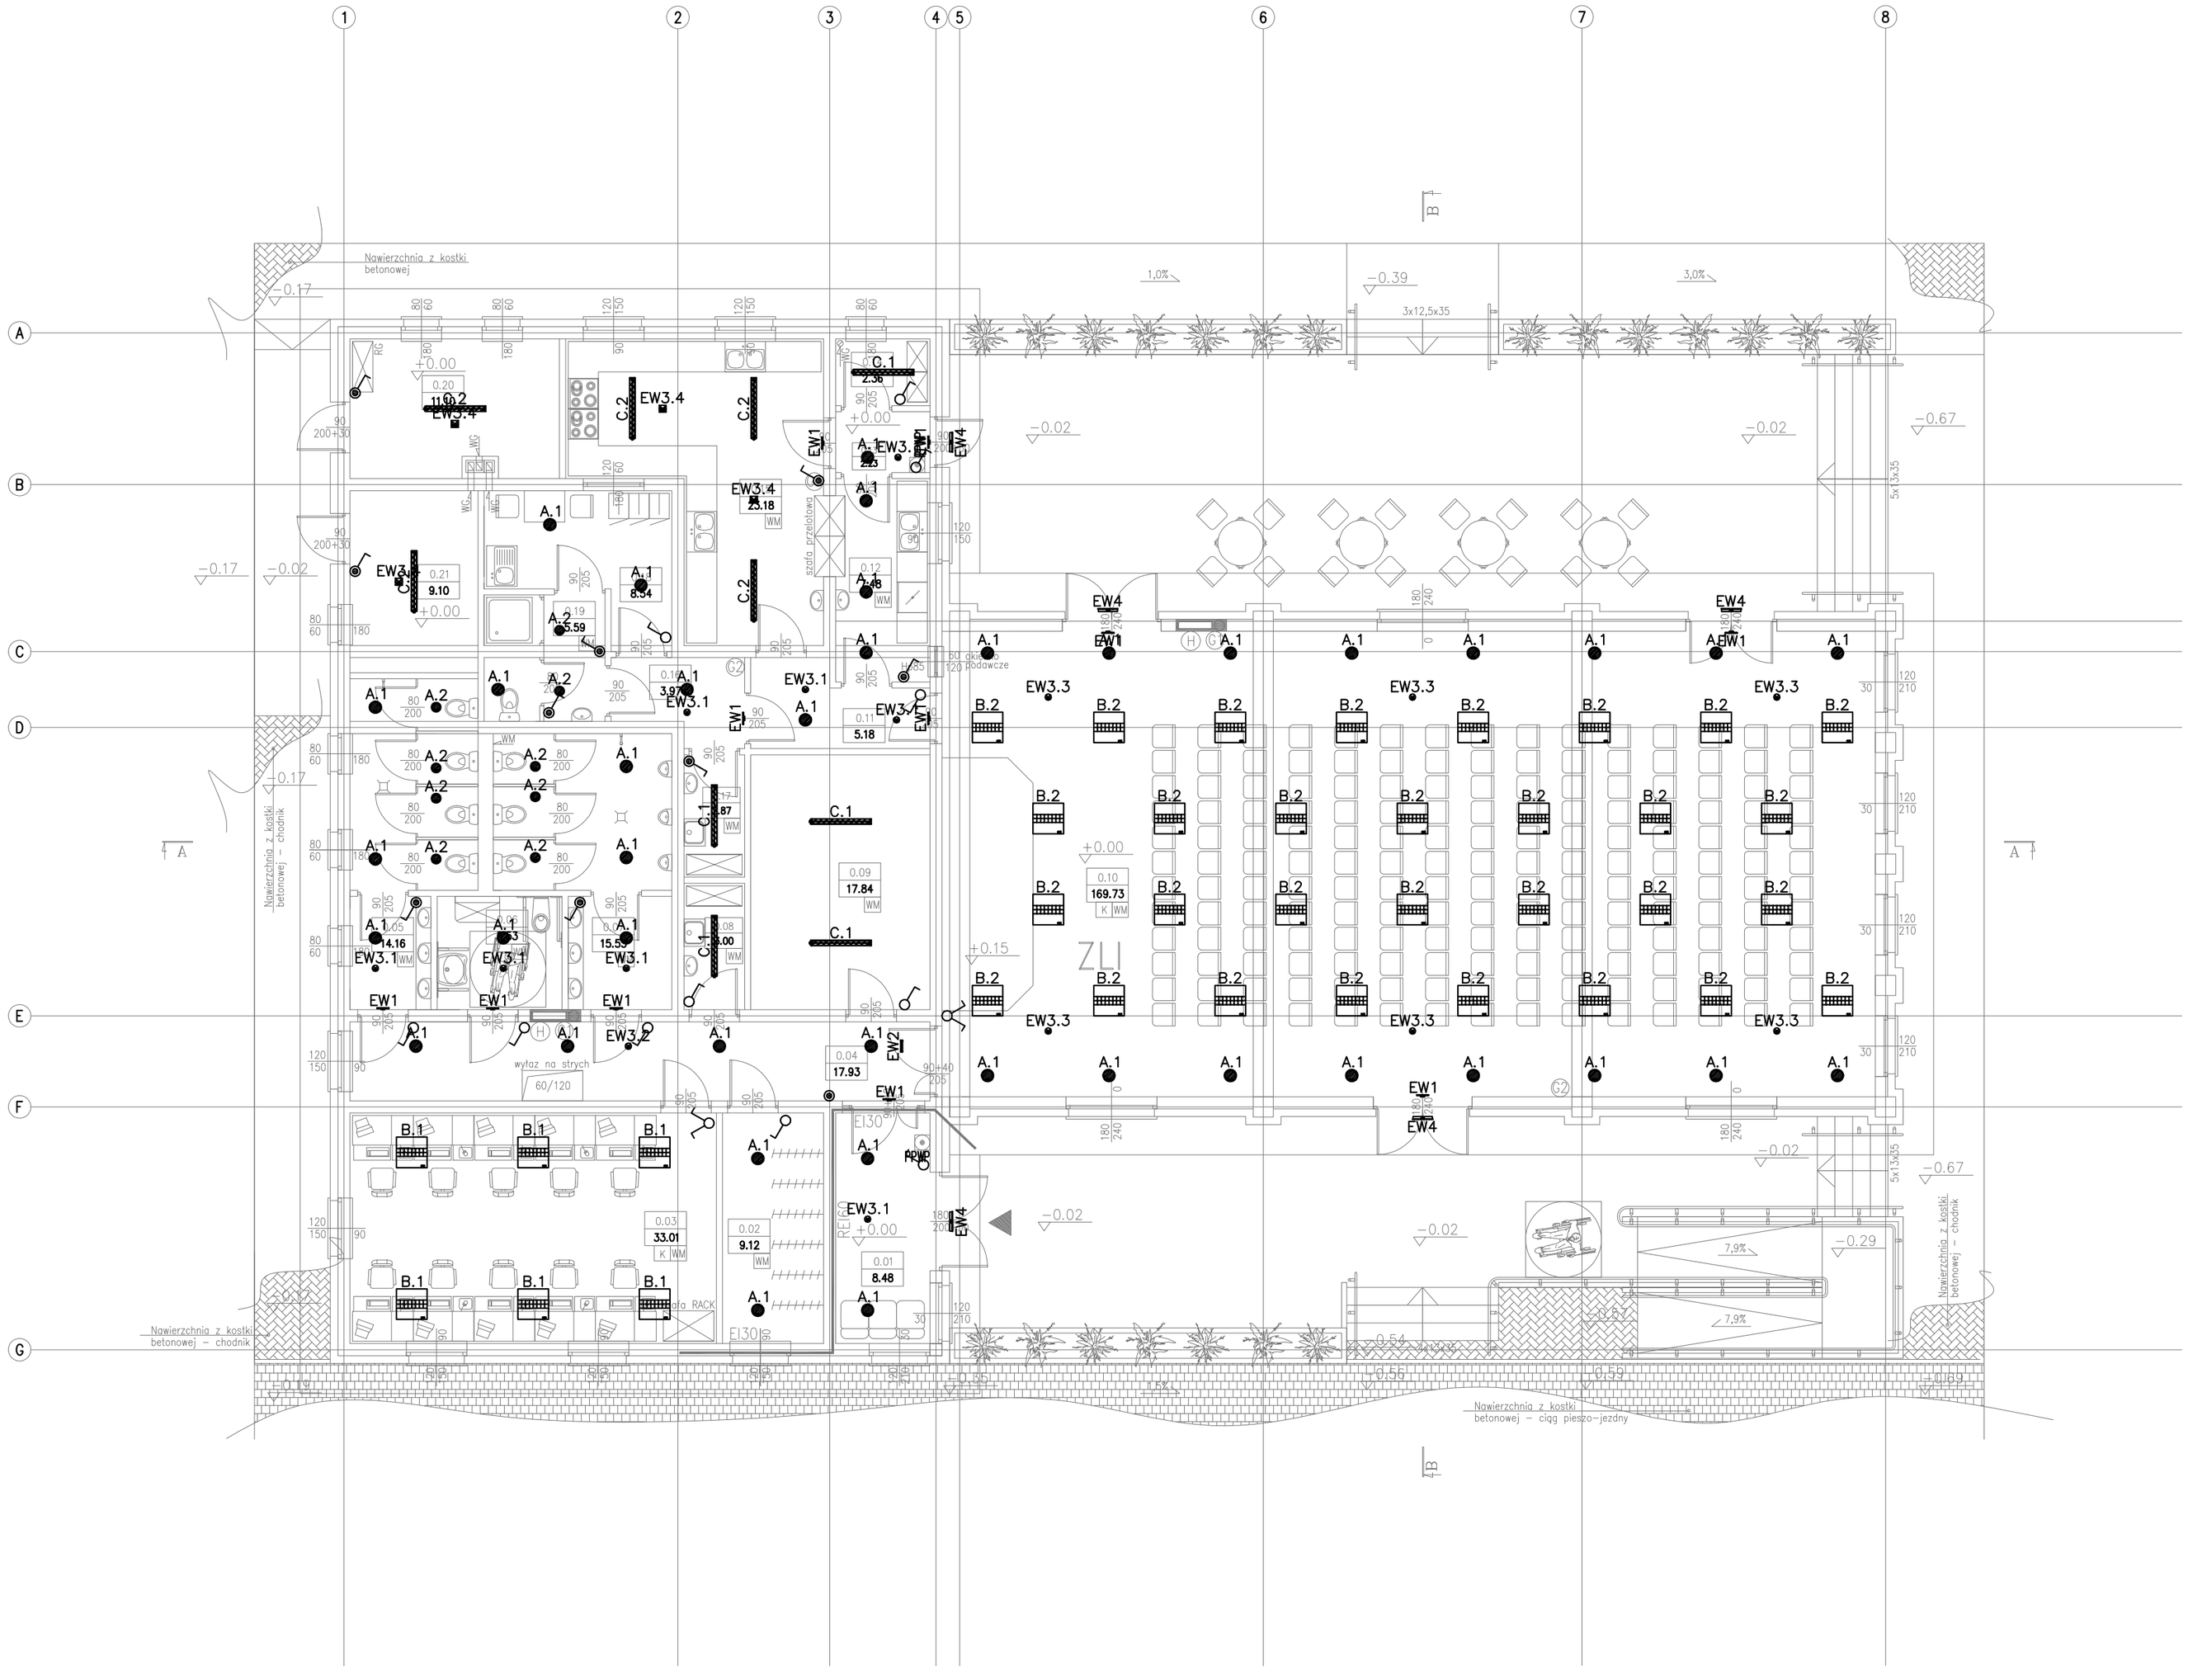

ELEMENTY P.POŻ.:

PPWP – przycisk głównego wyłącznika prądu

(H) (G1) G1 – hydrant wewnętrzny ø25 na gaśnicę proszkową typu ABC (2kg) oraz wąż półsztywny ø25 o długości min.20m

(G2) G2 – gaśnica proszkowa typ ABC (2kg)

(G3) G3 – gaśnica ze środkiem gaśniczym typu F (2kg)

OZNACZENIA:

– Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP20, 16A, 250V, p/t

– Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP44, 16A, 250V, p/t

– Łącznik oświetleniowy, przycisk z lampką IP20, 16A, 250V, p/t

– Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, IP44, 16A, 250V, p/t

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

A.1 – Oprawa oświetleniowa LED IP44 25W
A.2 – Oprawa oświetleniowa LED IP44 15W
B.1 – Oprawa oświetleniowa LED 35W
B.2 – Oprawa oświetleniowa LED 35W
C.1 – Oprawa oświetleniowa LED 19W Atest PZH
C.2 – Oprawa oświetleniowa LED 55W Atest PZH
C.3 – Oprawa oświetleniowa LED 36W IP66 Atest PZH
EW1 – Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP42 CNBOP
EW2 – Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP42 CNBOP
EW3.1 – Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP43, LED CNBOP
EW3.2 – Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP43, LED CNBOP
EW3.3 – Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP42, LED CNBOP
EW3.4 – Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP41, LED CNBOP
EW4 – Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h, IP66, LED CNBOP

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi, zestawieniami.

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOSZYCACH

SKALA 1:100

Instalacja oświetlenia. Plan parteru.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

DANE INWESTORA: Gmina Środa Śląska, 55-300 Środa Śląska, Pl. Wolności 5

ADRES BUDOWY: ŚRODA ŚLĄSKA – RAKOSZYCE, ul. Ogrodowa dz. nr 347/1

NR RYSUNKU: IE-03

październik 2015

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Patucha SLK/4699/PWOE/13 PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Skóra 704/94 PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl