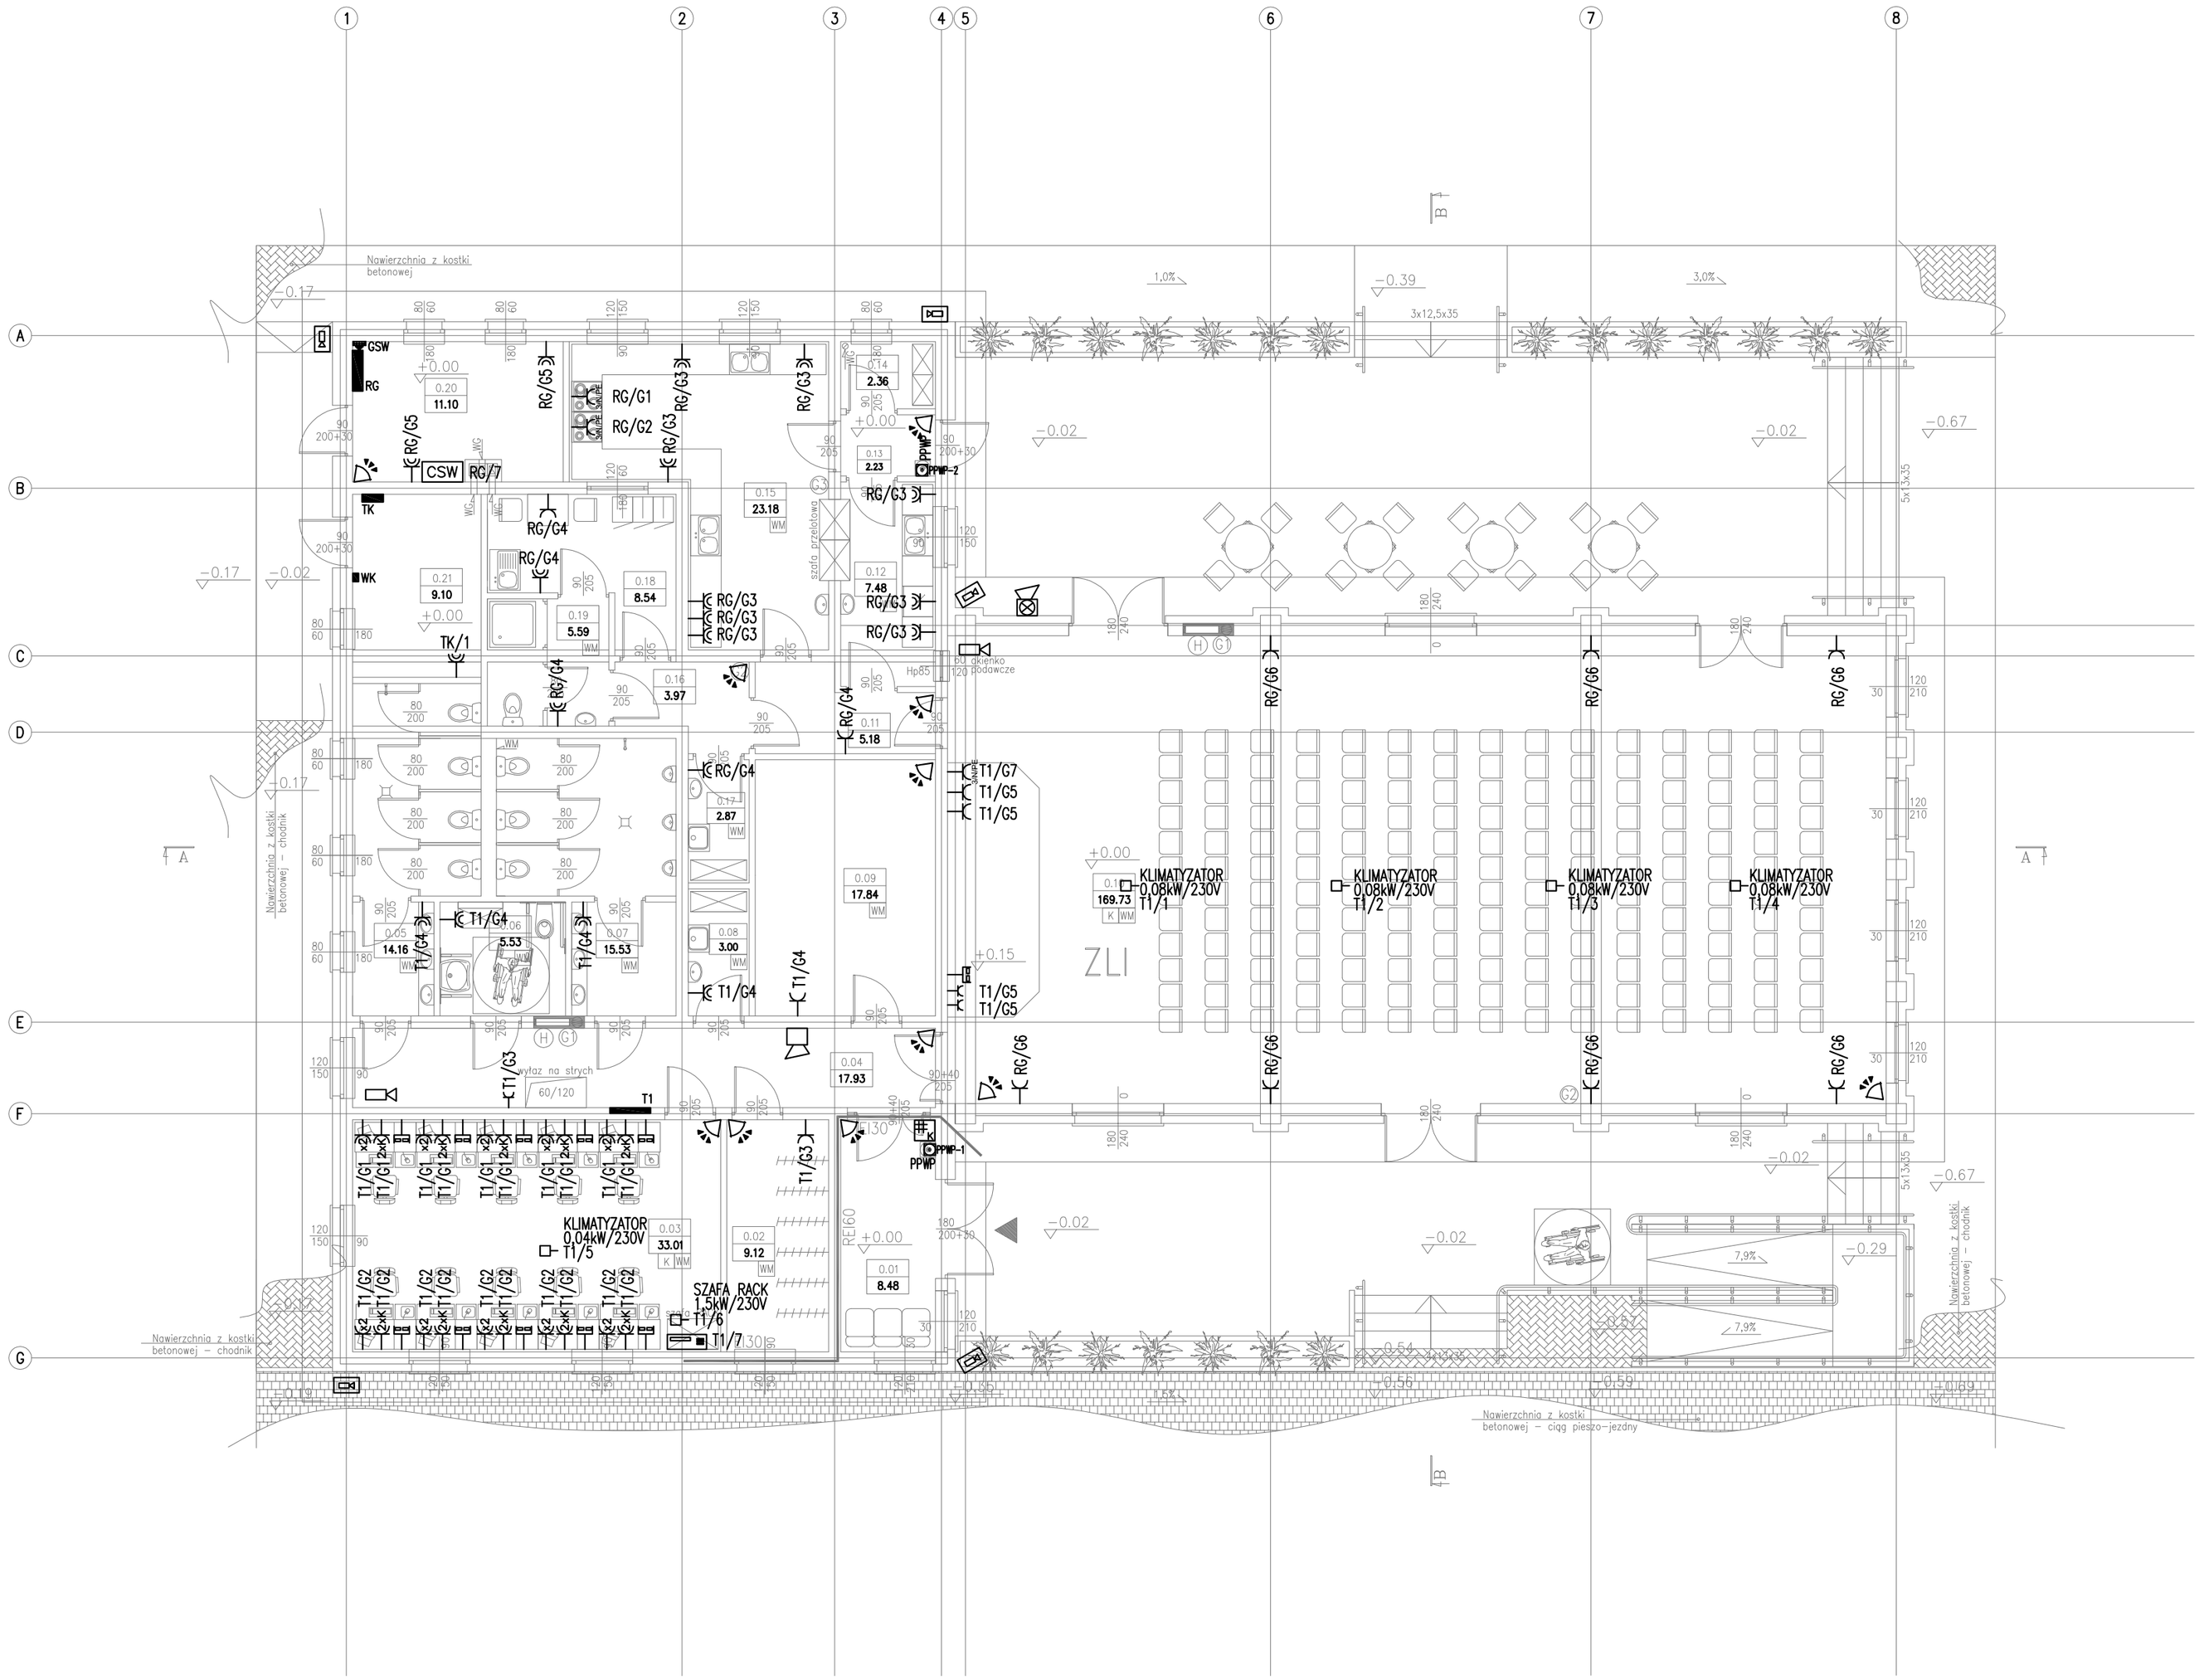

ELEMENTY P.POŻ.:

PPWP – przycisk głównego wyłącznika prądu

(H) (G1) G1 – hydrant wewnętrzny Ø25 na gaśnicę proszkową typu ABC (2kg) oraz wąż półsztywny Ø25 o długości min.20m

(G2) G2 – gaśnica proszkowa typ ABC (2kg)

(G3) G3 – gaśnica ze środkiem gaśniczym typu F (2kg)

OZNACZENIA:

- Gniazdo wtyczkowe 16A, 250V, p/t
- Gniazdo wtyczkowe kodowane DATA 16A, 250V, p/t
- Gniazdo wtyczkowe IP44, 16A, 250V, p/t
- Gniazdo 3-fazowe 16A, 400V
- Gniazdo 2x RJ45 kat.5e (internet, telefon)
- Punkt doprowadzenia zasilania
- Projektowana rozdzielnica elektryczna
- Przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu
- Główna szyna wyrównawcza
- Szafa RACK 19", 42U
- Centrala systemu sygnalizacji włamania i napadu
- Czujnik ruchu PIR z antymaskingiem
- Klawiatura LCD w obudowie metalowej
- Ekspander 8 wejść
- Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
- Sygnalizator akustyczny zewnętrzny
- Kamera wewnętrzna
- Kamera zewnętrzna
- Rejestrator

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOSZYCACH — SKALA 1:100

Instalacja zasilania gniazd i urządzeń elektrycznych. Plan parteru. — BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DANE INWESTORA: Gmina Środa Śląska, 55-300 Środa Śląska, Pl. Wolności 5

ADRES BUDOWY: ŚRODA ŚLĄSKA – RAKOSZYCE, ul. Ogrodowa dz. nr 347/1

NR RYSUNKU: IE-01

listopad 2015

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Patucha SLK/4699/PWOE/13 — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Skóra 704/94 — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" S.C.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl