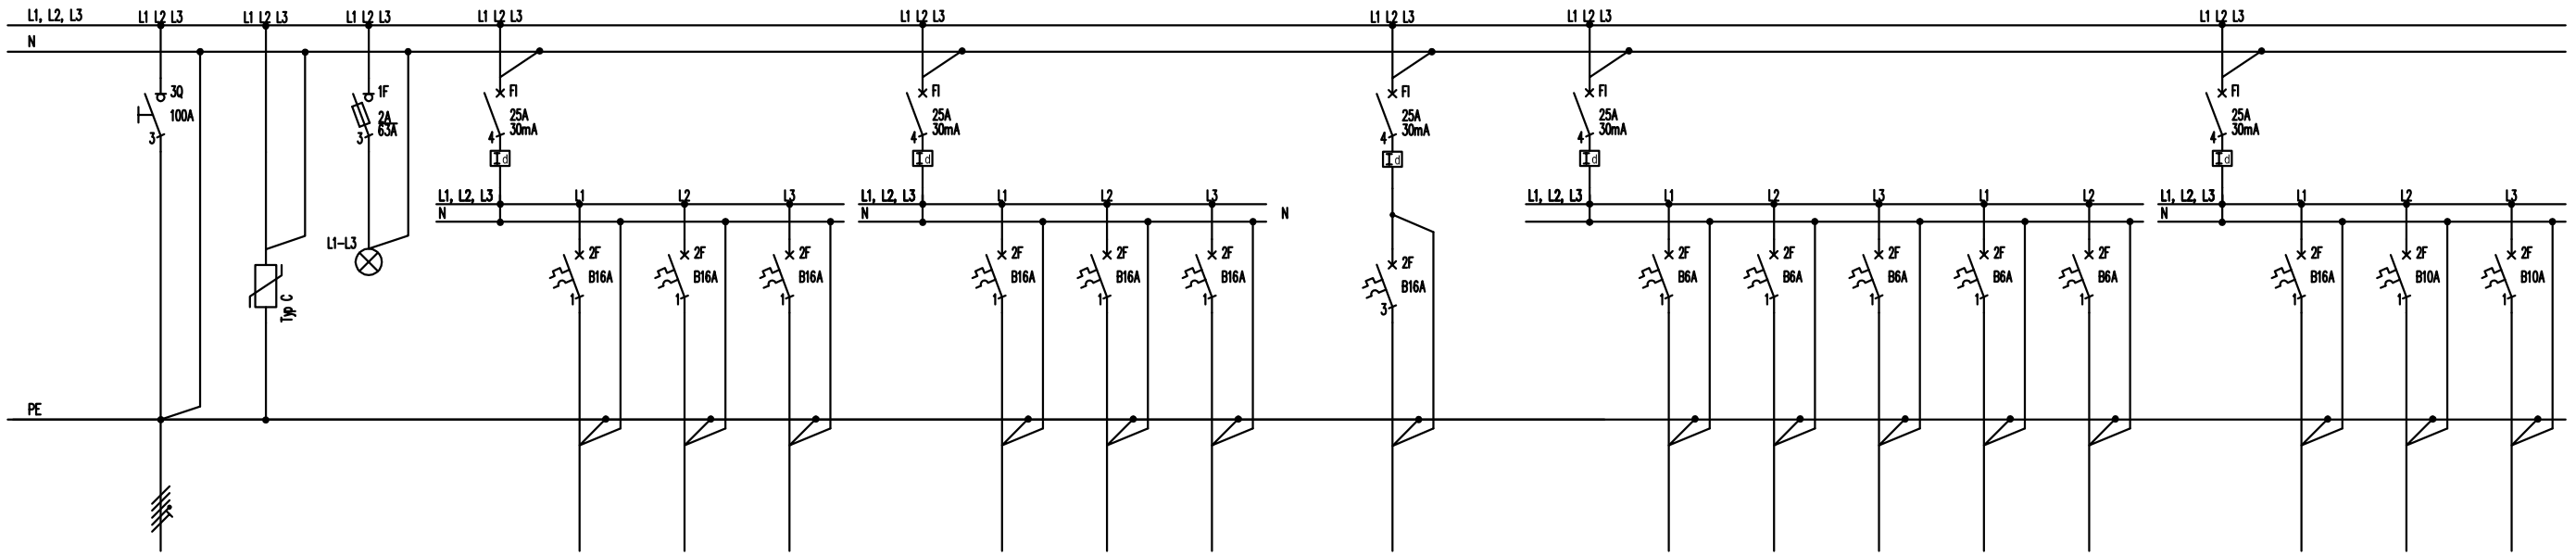

NUMER OBWODU	RG/T1	–	–		T1/G1	T1/G2	T1/G3		T1/G4	T1/G5	T1/G6		T1/G7		T1/1	T1/2	T1/3	T1/4	T1/5		T1/6	T1/7	T1/8
ILOŚĆ ELEMENTÓW	–	1	3		10	10	2		5	5	7		1		1	1	1	1	1		1	1	1
MOC ZAINSTALOWANA [W]	17 890	–	–		2000	2000	400		1000	1000	1400		6000		80	80	80	80	40		1500	500	500
TYP PRZEWODU	YDYżo 5x10	5x(LgY 1x6)	3x(LgY 1x2,5)		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5		YDYżo 5x4		YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5
NAZWA ODBIORNIKA	Człon zasilający	Ogranicznik przeciwprzepięciowy	Lampki kontrolne		Gniazda wtyczkowe ogólne	Gniazda wtyczkowe ogólne	Gniazda wtyczkowe ogólne		Gniazda wtyczkowe ogólne	Gniazda wtyczkowe ogólne	Gniazda wtyczkowe ogólne		Gniazda wtyczkowe ogólne		Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator		Szafa RACK	Rejestrator CCTV	Kamery CCTV
LOKALIZACJA ODBIORNIKA	T1	T1	T1		0.03	0.03	0.01 0.04		0.05 0.06 0.07 0.08 0.09	0.10	0.10		0.10		0.10	0.10	0.10	0.10	0.03		0.03		

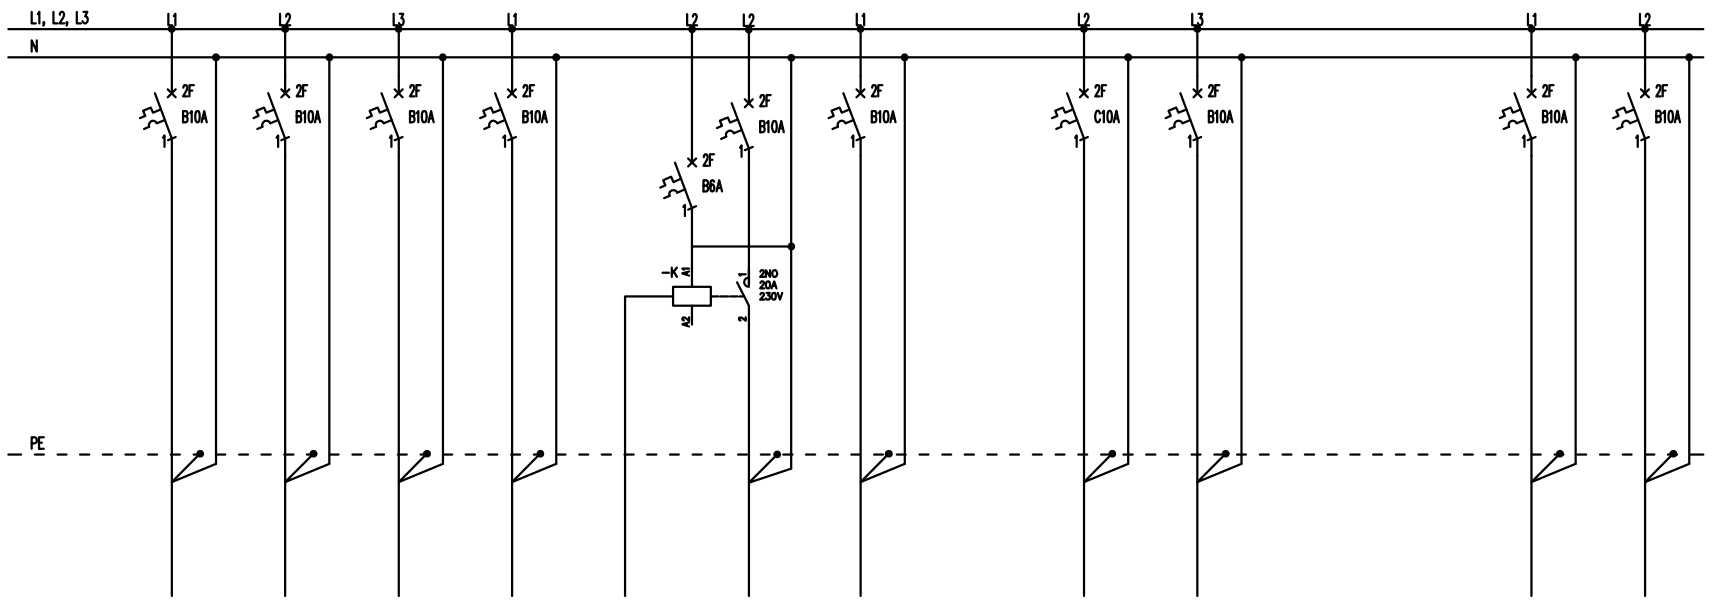

NUMER OBWODU	T1/o/1	T1/o/2	T1/o/3	T1/o/4		T1/o/5	T1/o/6		T1/o/AW	T1/o/EW		T1/rez	T1/rez
ILOŚĆ ELEMENTÓW	30	16	7	14		4	–		11	12		–	–
MOC ZAINSTALOWANA [W]	1050	400	150	280		100	–		100	150		–	–
TYP PRZEWODU	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5		YDYżo 3x1,5	–		YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5		–	–
NAZWA ODBIORNIKA	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne		Oświetlenie ogólne	REZERWA		Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie ewakuacyjna		Rezerwa	Rezerwa
LOKALIZACJA ODBIORNIKA	0.10	0.10	0.01 0.02 0.09 0.08	0.05 0.06 0.07		0.04							

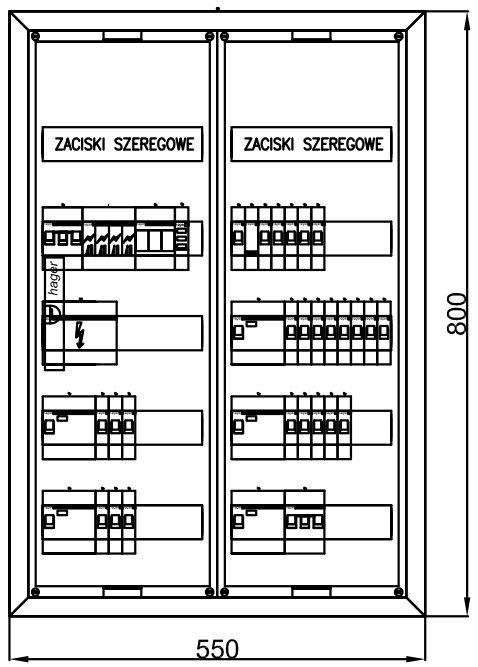

Charakterystyka obudowy:
Prąd znamionowy In: 125 A
Stopień ochrony: IP30
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Wymiary: 1100 x 800 x 110 mm (WxSxG)
Montaż: podtynkowy
Norma: PN-EN 61-439

Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych
1Q... – wyłącznik mocy
2Q... – rozłącznik mocy
3Q... – rozłącznik izolacyjny
QF... – bezpiecznik topikowy
1F... – rozłącznik bezpiecznikowy
2F... – wyłącznik nadprądowy
3F... – wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym
4F... – wyłącznik silnikowy
5F... – wyłącznik nadprądowy selektywny
FI... – wyłącznik różnicowoprądowy
K... – stycznik instalacyjny
KM... – przekaźnik instalacyjny
KT... – przekaźnik czasowy

Układ sieci: TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
– izolacja podstawowa,
– obudowa urządzeń.
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
– samoczynne wyłączenie zasilania.
Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:
– wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
– miejscowe połączenia wyrównawcze,
ochronne.

PPW – Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOSZYCACH
SKALA –

Tablica elektryczna T1. Schemat ideowy.
BRANZA: ELEKTRYCZNA

DANE INWESTORA: Gmina Środa Śląska, 55-300 Środa Śląska, Pl. Wolności 5
NR RYSUNKU: IE-08

ADRES BUDOWY: ŚRODA ŚLĄSKA – RAKOSZYCE, ul. Ogrodowa dz. nr 347/1
listopad 2015

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Patucha SLK/4699/PWOE/13
PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Skóra 704/94
PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl